



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2018

№ 135

г. Темрюк

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта: «Строительство участка ВЛИ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЧМ-1 (2,13 км), ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП (0,03 км) до границы участка заявителя Романовой Н.В.

Согласно ТУ № 06-02/1328-16-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, в границах АФ «Черноморец».

**Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт.
(Договор ТП № 40901-16-00347094-1 от 22.02.2017)»**

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования Темрюкский район, рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от 16 января 2018 года, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для линейного объекта: «Строительство участка ВЛИ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЧМ-1 (2,13 км), ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП (0,03 км) до границы участка заявителя Романовой Н.В. Согласно ТУ № 06-02/1328-16-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, в границах АФ «Черноморец». Максимальная присоединяемая мощность – 15 кВт. (Договор ТП № 40901-16-00347094-1 от 22.02.2017)» (приложения № 1-9).

2. Отделу по взаимодействию со СМИ (Кистанова) официально разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Темрюкский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Темрюкский район Е.П. Пронько.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Темрюкский район



Ф.В. Бабенков


Приложение № 6

к постановлению администрации
Муниципального образования
Темрюкский район

от 12.03.2018 № 835

«Строительство участка ВЛ10-10кВ от ВЛ10-10кВ №4-102.13кВ, ТП 10/0,4кВ, ВЛ10-4кВ от проектируемой ПЛ (0,4/3кВ) до границы участка заявителя по Романовой П.В. Согласно ТУ №06-02/1328-16-сс. в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, в границах АФ "Черноморск", Массивная пригородная мощность - 13кВт. (Заказчик ТП №40901-16-00347094-1 от 22.02.2017)»

Схема использования территории в период подготовки проекта и пусковой территории

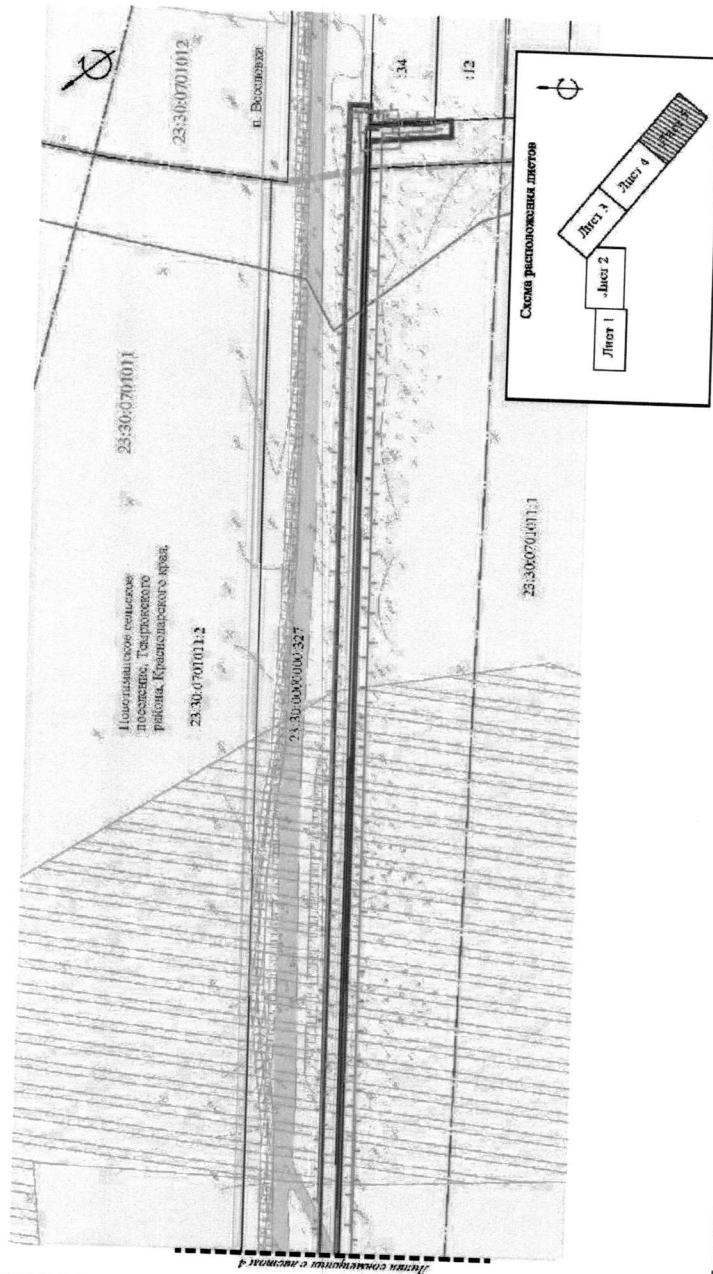

Примечание:

1. Условные обозначения указаны на Листе 1.
2. Система координат: МСК-23.

Лист	Содержание	Лист	Дата
1	Условные обозначения, перечень и площадь листов проекта		
2	Схема использования территории в период подготовки проекта		
3	Лист		

Заместитель главы
Муниципального образования
Темрюкский район

Е.П. Пронько


Приложение № 7

к постановлению администрации
муниципального образования
Темрюкский район

от 12.03.2018 № 835

«Содержательное описание участка ВЛ-10 кВ ЧМ4-1(2,13кв), ТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ от проектируемой ТП (0,4кВ) до границы участка заявителя Романовой Н.Б. Составлено ГУ УМБ-02/1328-16-00, в целях электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, в границах АФ «Черноморск», Максимальная присоединяемая мощность - 15кВ·А, (Договор ТП №40901-16-00347094-1 от 22.02.2017)»

Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта

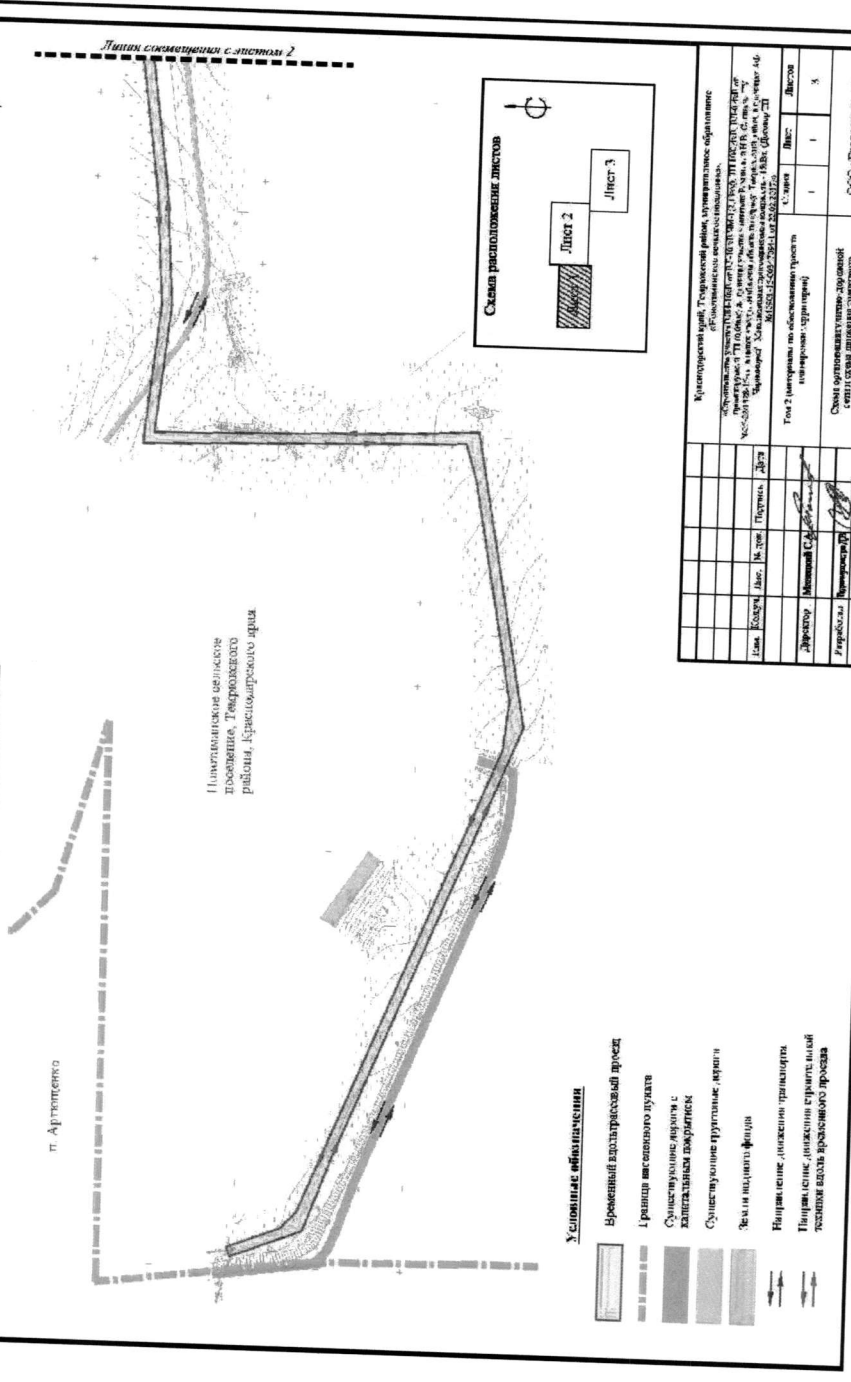

Имя	Колл.	Дис.	И.о.у.	Подпись	Дата
Директор	Иванов С.А.				
Инженер	Петров И.И.				

Тит 2 (исполнено на основании проекта)	Листы	Листы	Листы
1	1	1	3

Составитель	С.С. «Трансстрой»
Масштаб	М 1:2000

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район

Е.П. Пронько



Приложение № 9

к постановлению администрации
Муниципального образования
Темрюкский район

от 28.03.2018 № 235

«Строительство участка ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ЧМ-1(2,13кв), ЛП 100,4кВ, ВЛ-10 кВ от проектной емон ПП (0,03км) до границы участка заявителя Романовой Н.Е. Согласно ТУ №06-02/1328-16-сс, в целях электроснабжения объекта по адресу: г.Зарюкский район, в границах АФ "Чернохолост", Максимальная присоединяемая мощность - 15кВт, (Договор ПП №340901-16-00347094-1 от 22.02.2017)»

Схема организации ф.лично-корректной сети и схемы динжения трансформатора
Длина столбовости с листом 2

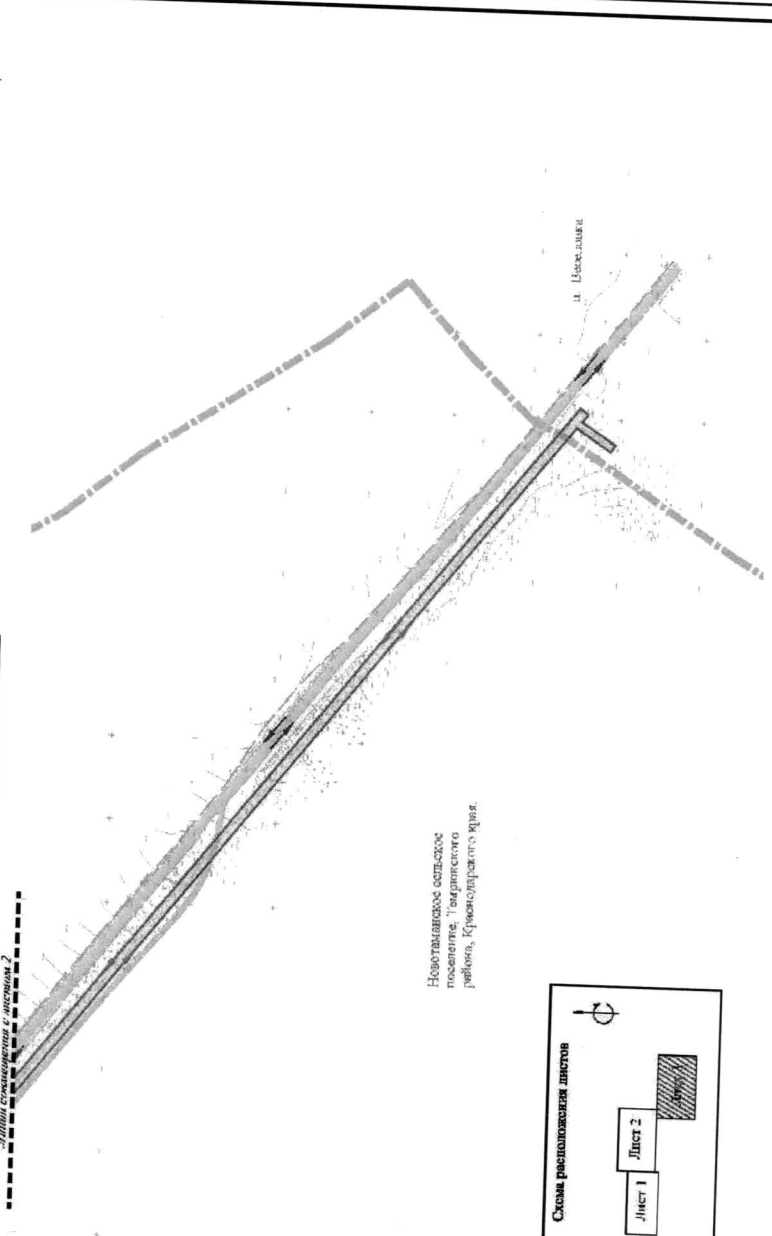

Приложение:
1. Условные обозначения приволоды на Листе 1;
2. Системы координат МСК-23.

Схема организации ф.лично-корректной сети			
Датум: 28.03.2018			
М. 1:200			
Имя	Фамилия	Имя	Фамилия

Заместитель главы
Муниципального образования
Темрюкский район

Е.П. Пронько